


Healthbox 3.0

Healthbox 3.0 in combinatie met een 3-standenschakelaar XVK3
(enkel inbouw mogelijk)

De Renson Healthbox 3.0 kan (optioneel) aangestuurd worden door een xvk3 schakelaar

De digitale ingangen voor de xvk3 schakelaar (art. n° 66014009) worden dan aangestuurd d.m.v. een potentiaalvrij contact via een continu gesloten contact

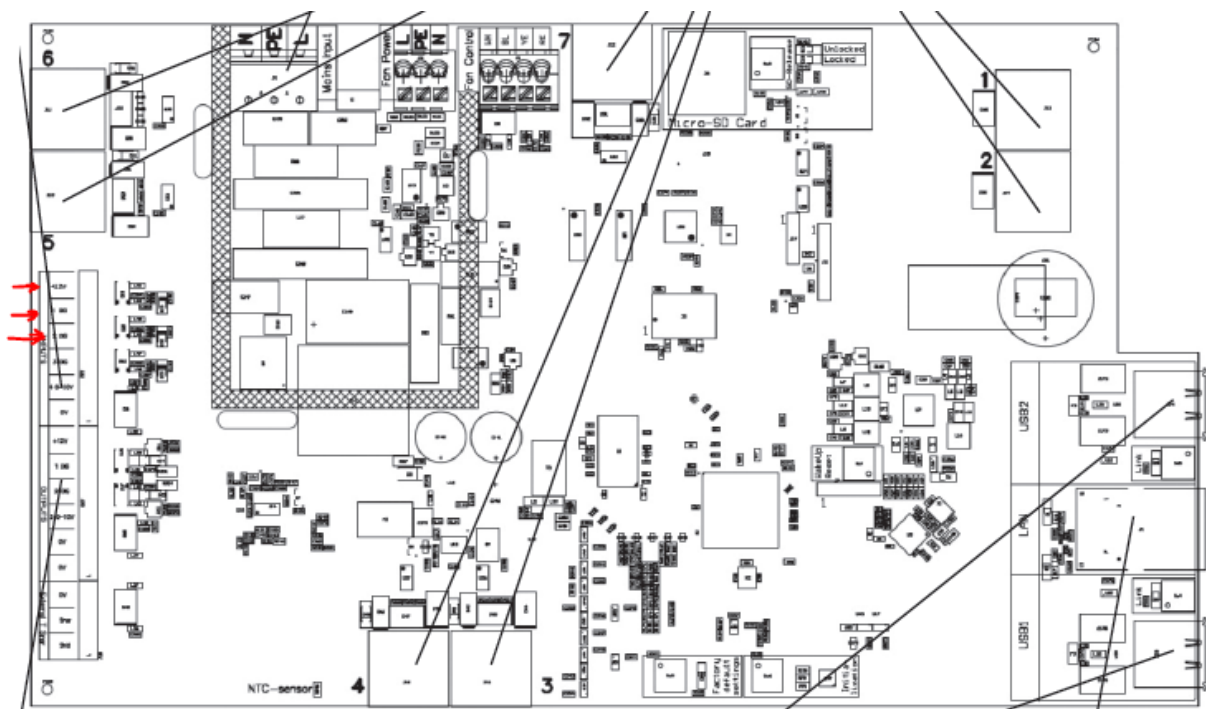


OPMERKING:

Indien er een 3-standenschakelaar gebruikt wordt, dan gebeurt de aansluiting best als volgt:

- Stand 1 van de schakelaar verbinden met contact '1 DIG'
- Stand 2 van de schakelaar NIET verbinden
- Stand 3 van de schakelaar verbinden met contact '2 DIG'



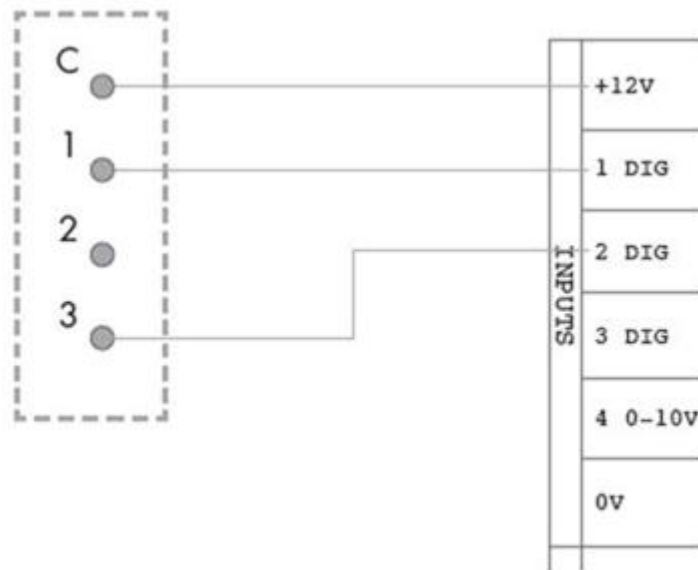

Externe schakelaar

Hoofdprint Healthbox 3.0

- Type kabel : LIYY of SVV: min. 3x 0,34mm² - maximum 3x 0,80mm²

Ventilatiemodes via de xvk3 schakelaar

Gesloten contact of logisch HOOG op de ingang	Werkingsstaat Healthbox 3.0
1 DIG	Continu minimumstand - Vraagsturing inactief - Minimumdebiet ⁽¹⁾ door alle regelmodules
2 DIG	Continu boost stand - Vraagsturing inactief - Verhoogd debiet ⁽²⁾ door alle regelmodules

⁽¹⁾ De waarde wordt overgenomen van de instelling 'Minimum ventilation level' in het menu 'Settings' in de app voor gebruiker. Default is dit 10% van het nominaal debiet.

⁽²⁾ De waarde wordt overgenomen van het profiel Intense, dit is 120% van het nominaal debiet.

Wanneer er geen sturing gebeurt op de ingang, dan werkt Healthbox 3.0 in vraagsturing (automatische stand).